

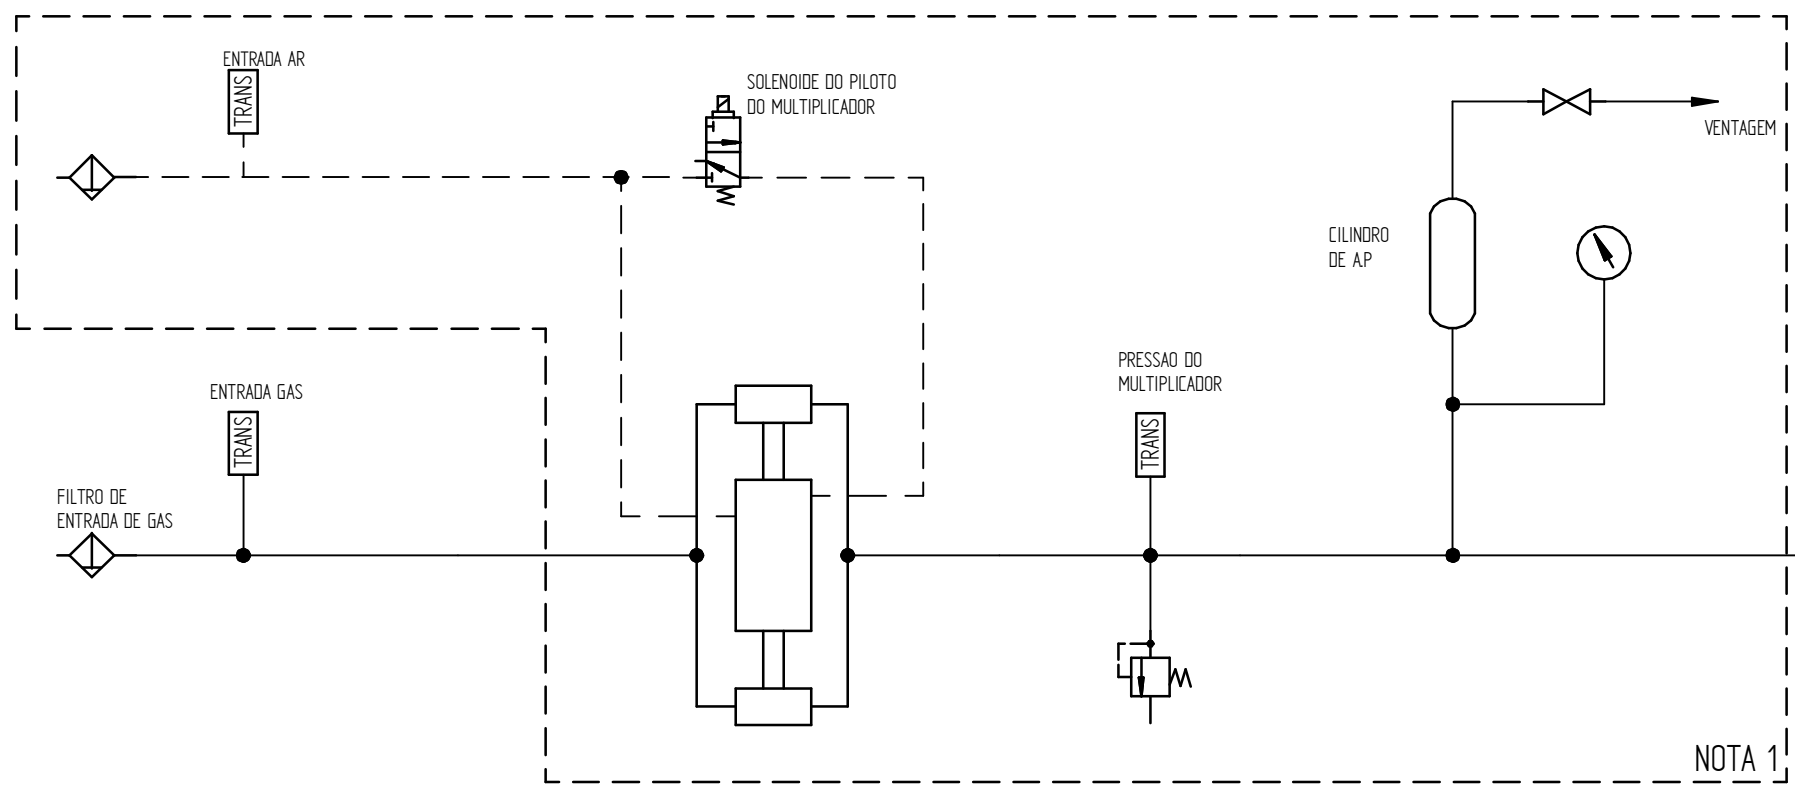


NOTE 1 - HP RECEIVER, BOOSTER PRESSURE  
 TRANSDUCER, RELIEF VALVE AND AIR CIRCUITS NOT REQUIRED  
 FOR UNITS WITHOUT BOOSTERS  
 NOTE 2 - CIRCUIT SHOWING LAYOUT FOR HPP UNIT HYDRAULICS

EN

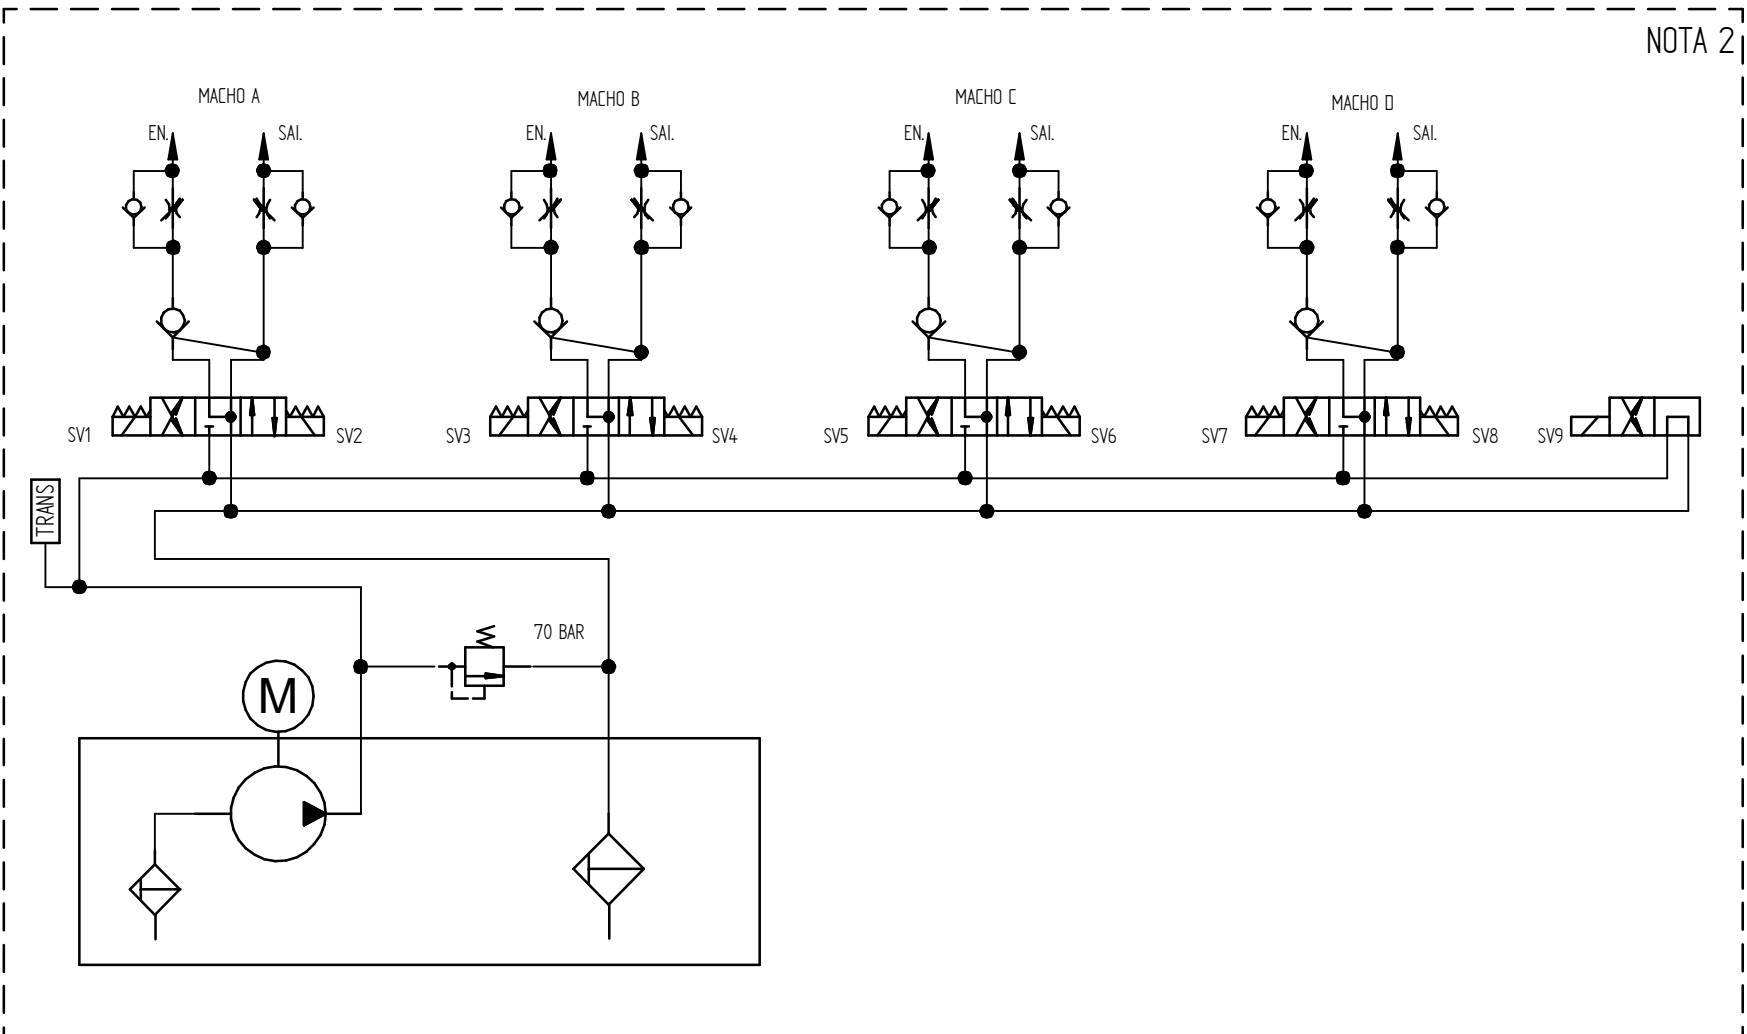

NOTA 1

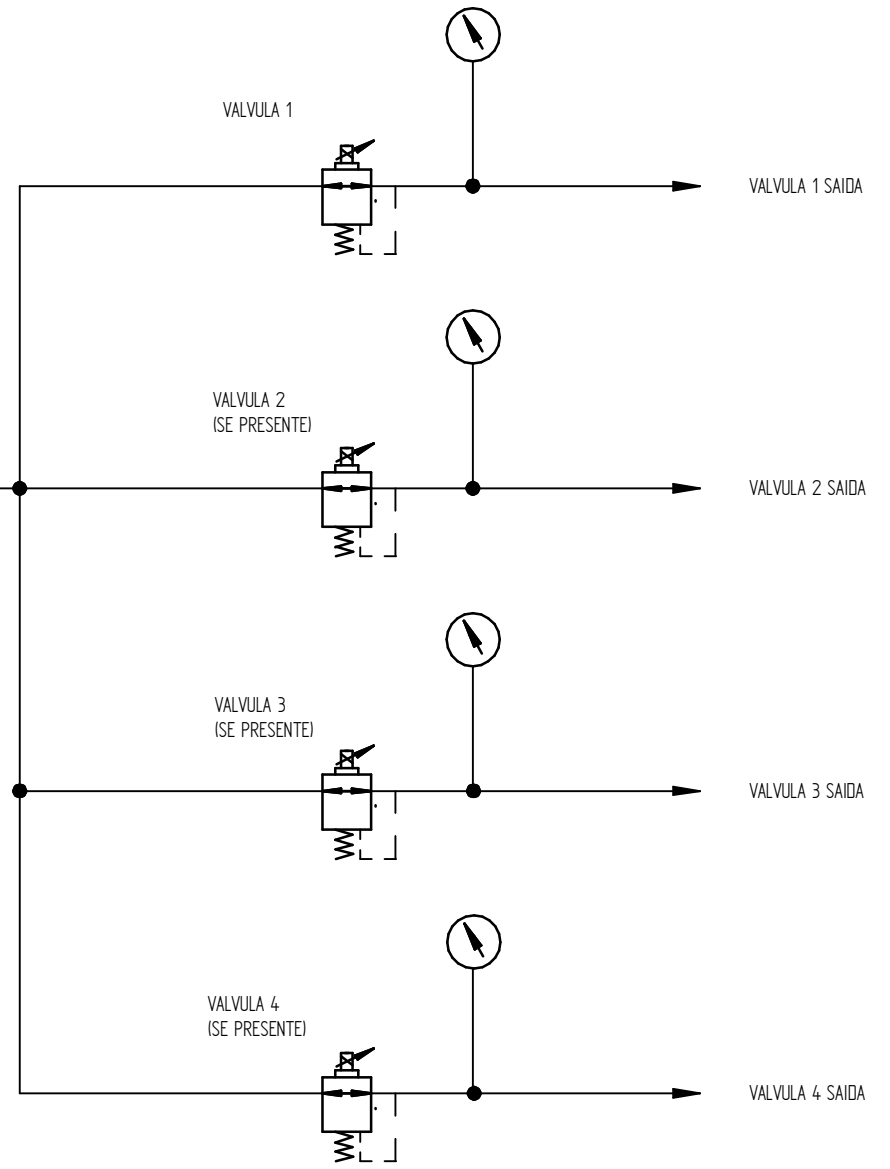

NOTA 2

NOTA 1 — CILINDRO DE A.P., TRANSDUTOR DE PRESSÃO DO MULTIPLICADOR, VALVULA DE ALIVIO E CIRCUITOS DE AR NÃO REQUERIDOS, PARA UNIDADES SEM MULTIPLICADORES  
 NOTA 2 — CIRCUITO MOSTRANDO LAYOUTS PARA UNIDADE HIDRAULICAS HPP

PT